



162412340432

## 检测报告单



洪鑫检测【2022】第041号

项目名称	兴仁市人民医院自行监测（2022年第5周）	采样人员	余灿灿、陈 驰
委托单位	兴仁市人民医院	采样日期	2022年1月24日

## 监测方法

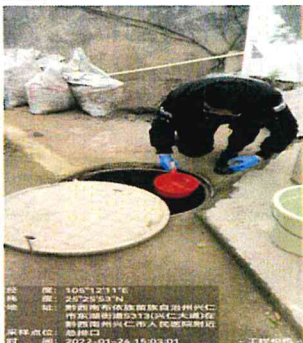
监测项目	分析方法	分析仪器	最低检出限	分析人员	分析日期
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	CP114 电子天平 HXJC-X-02	4mg/L	梁 妹	1月25日
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解回流仪 LTC-120 HXJC-X-13	4mg/L	令狐春春	1月25日

## 质控监测结果

质控方式	质控指标	编号	单位	监测浓度	标准浓度	质控情况
质控样	化学需氧量	GSB 07-3161-2014 (2001143)	mg/L	138	143±9	合格
平行样	化学需氧量	22/041 单-FW-1-0124-1	mg/L	63	相对偏差 1.61%	合格
		22/041 单-FW-2-0124-1		61		
全程序空白	化学需氧量	22/041 单-FW-3-0124-1	mg/L	4L	—	—
室内空白	悬浮物	—	mg/L	4L	—	—

备注：检出限 L 表示监测结果低于方法检出限。

## 监测结果

样品状态描述 及照片	采样位置 及样品编号	监测项目	单位	监测结果	《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) 表2 预处理标准	
					标准限值	达标情况
 水样微黄，有异味。	污水总排口 22/041 单-FW-1-0124-1	化学需氧量	mg/L	63	250	合格
		悬浮物	mg/L	33	60	合格

备注：采样位置 E 105°12'11"， N 25°25'53"。

编制：

审核：

贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

2022年01月26日

